


Plaatsing daksteunen Voorschrift

[09-2025]


Advies afstand tussen RoofSupport daksteunen

Draadgoot breedte	MountBlock (RSMB102011) 	RoofBlock (RSC102011) 	RoofBlockXL (RSXL102011) 
60 mm	1,2 meter	1,2 meter	2 meter
100 mm	1,2 meter	1,2 meter	2 meter
150 mm	1,2 meter	1,2 meter	2 meter
200 mm	0,9 meter Om en om: links/rechts (zie voorbeeld A)	0,9 meter Om en om: links/rechts (zie voorbeeld A)	2 meter
300 mm	0,6 meter Om en om: links/rechts (zie voorbeeld A) of 2 stuks om de 1,2 meter (zie voorbeeld B)	0,6 meter Om en om: links/rechts (zie voorbeeld A) of 2 stuks om de 1,2 meter (zie voorbeeld B)	2 meter
400 mm	0,6 meter Om en om: links/rechts (zie voorbeeld A) of 2 stuks om de 1,2 meter (zie voorbeeld B)	0,6 meter Om en om: links/rechts (zie voorbeeld A) of 2 stuks om de 1,2 meter (zie voorbeeld B)	2 meter
500 mm	0,6 meter 2 stuks naast elkaar (zie voorbeeld C)	0,6 meter 2 stuks naast elkaar (zie voorbeeld C)	2 meter
600 mm	0,6 meter 2 stuks naast elkaar (zie voorbeeld C)	0,6 meter 2 stuks naast elkaar (zie voorbeeld C)	2 meter 2 stuks naast elkaar (zie voorbeeld D)


Voorbeeld A:

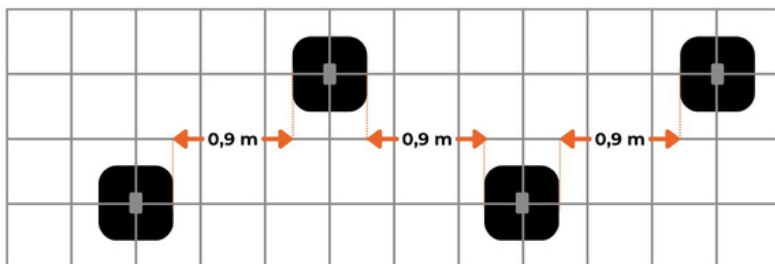


Voorbeeld B:

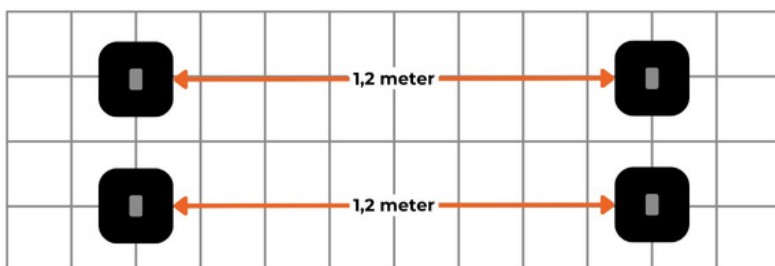

Voorbeeld C:

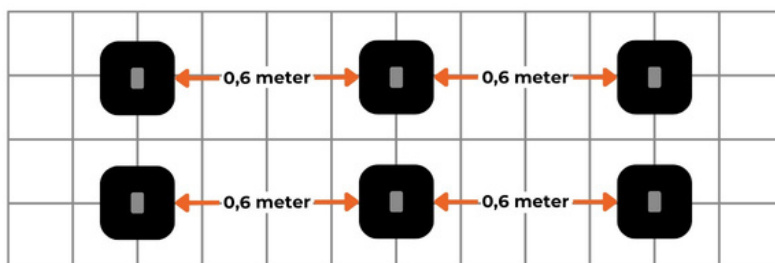

Voorbeeld D:

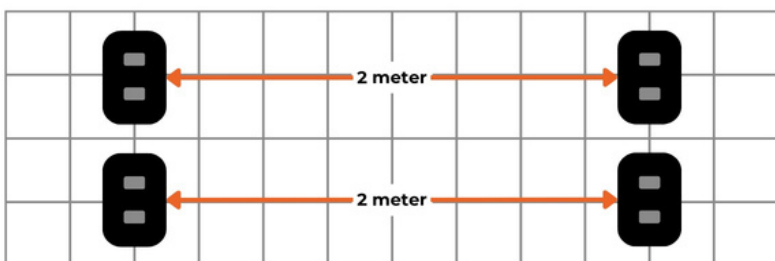

Op de RS RoofBlockXL kunnen tevens de volgende draadgoten naast elkaar geplaatst worden:

- 2 stuks 65 x 60 mm draadgoot
- 2 stuks 65 x 100 mm draadgoot

