


Platzierung Dachstützen Vorschrift

[17-11-2025]


Empfohlener Abstand zwischen RoofSupport-Dachstützen

Gitterrinnenbreite	MountBlock (RSMB102011) 	RoofBlock (RSC102011) 	RoofBlockXL (RSXL102011) 
60 mm	1,2 Meter	1,2 Meter	2 Meter
100 mm	1,2 Meter	1,2 Meter	2 Meter
150 mm	1,2 Meter	1,2 Meter	2 Meter
200 mm	0,9 Meter Abwechselnd: links/rechts (siehe Beispiel A)	0,9 Meter Abwechselnd: links/rechts (siehe Beispiel A)	2 Meter
300 mm	0,6 Meter Abwechselnd: links/rechts (siehe Beispiel A) oder 2 Stück alle 1,2 Meter (siehe Beispiel B)	0,6 Meter Abwechselnd: links/rechts (siehe Beispiel A) oder 2 Stück alle 1,2 Meter (siehe Beispiel B)	2 Meter
400 mm	0,6 Meter Abwechselnd: links/rechts (siehe Beispiel A) oder 2 Stück alle 1,2 Meter (siehe Beispiel B)	0,6 Meter Abwechselnd: links/rechts (siehe Beispiel A) oder 2 Stück alle 1,2 Meter (siehe Beispiel B)	2 Meter
500 mm	0,6 Meter 2 Stück nebeneinander (siehe Beispiel C)	0,6 Meter 2 Stück nebeneinander (siehe Beispiel C)	2 Meter
600 mm	0,6 Meter 2 Stück nebeneinander (siehe Beispiel C)	0,6 Meter 2 Stück nebeneinander (siehe Beispiel C)	2 Meter 2 Stück nebeneinander (siehe Beispiel D)


Beispiel A:

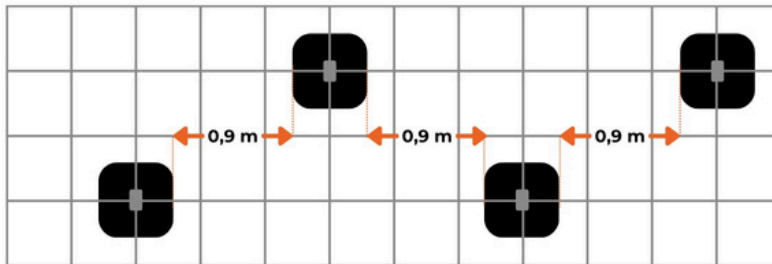


Beispiel B:

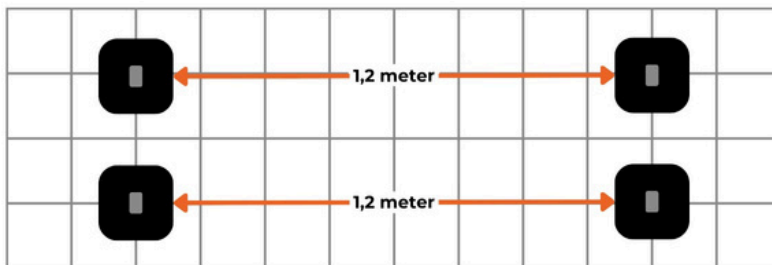

Beispiel C:

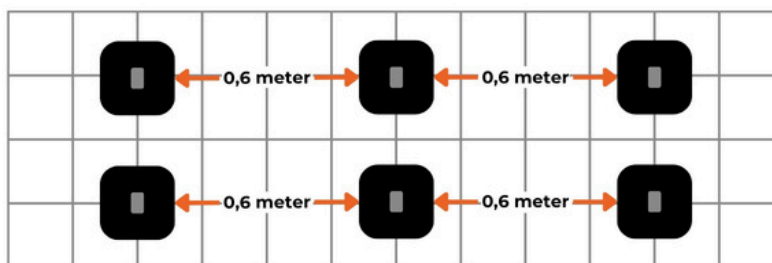

Beispiel D:

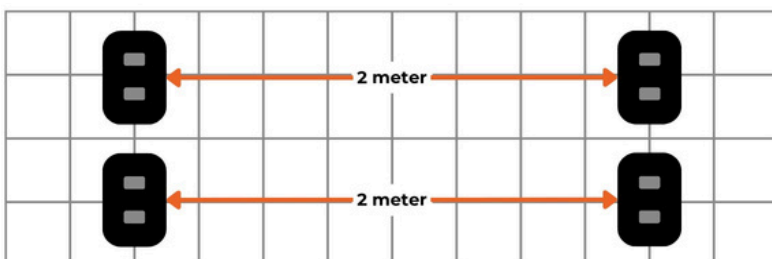

Auf dem RS RoofBlockXL können außerdem die folgenden Gitterrinnen nebeneinander platziert werden:

- 2 Stück Gitterrinne 65 x 60 mm
- 2 Stück Gitterrinne 65 x 100 mm

